

## Samengevat:

Dit gebouw is geheel voorzien van een mechanische ventilatie-installatie met voldoende capaciteit voor de reguliere bezetting en daarmee ook voor de verminderde bezetting op basis van het 1,5 m regime. Voor de klimatisering (koeling) wordt alleen gebruik gemaakt van plafond- en wandroosters. Hiervoor gelden geen beperkingen in het kader van Covid.

De ruimten zijn niet voorzien van te openen geveldelen.

De toiletruimten zijn op één ruimte na voldoende mechanisch geventileerd.  
De afzuigventilatie-installatie moet worden aangepast. Tot die tijd is het advies de toiletruimten met onvoldoende ventilatie te sluiten.

Algemeen voorgestelde beheersmaatregelen:

LB-01 Uitschakelen centrale recirculatie (RIVM/RVB adviseert dit niet)

LB-02 Controleren warmtewiel op juiste werking (zonder kortsluiting)

LB-03 Aanpassen bedrijfstijden luchtbehandeling (2 uur voor aanvang inschakelen en 2 uur na einde uitschakelen of op laag debiet ingeschakeld houden)

Specifieke beheersmaatregelen:





TV-01 Aanbrengen centrale toiletventilatie


OF

TV-02 Herverdelen luchthoeveelheden en deel van de toiletruimten afsluiten

TV-03 Gehele toiletgroep afsluiten.


## Renvooi

-  Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM
-  Voldoet na organisatorische maatregelen
-  Voldoet na technische maatregelen
-  Geen gebruik mogelijk

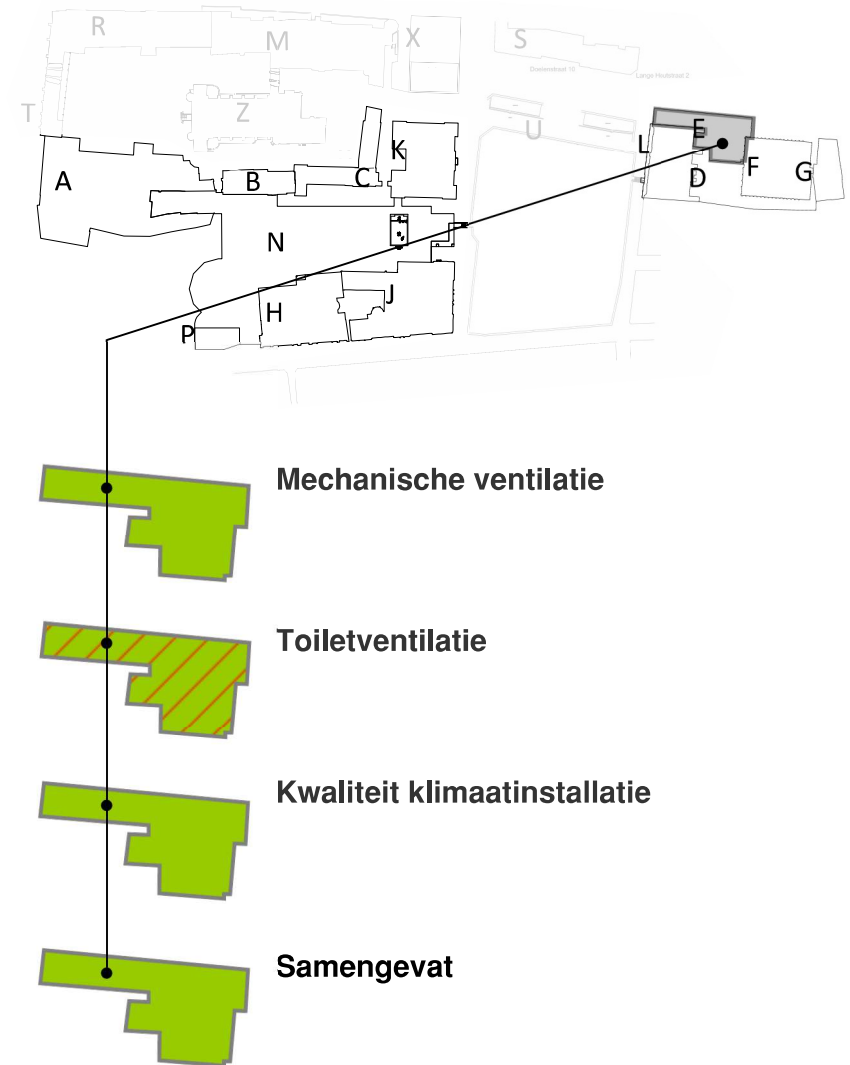


## E001


project	<b>Onderzoek aerosolen</b>	datum	11 september 2020	schaal	nvt	tek.	CvE
onderdeel	Bouwdeel E Tweede Kamer	wijziging		formaat	A3	pl.	BvdV
opdrachtgever	Tweede Kamer der Staten Generaal						
projectnummer	010005_002	INSTALLATIEADVISEURS					

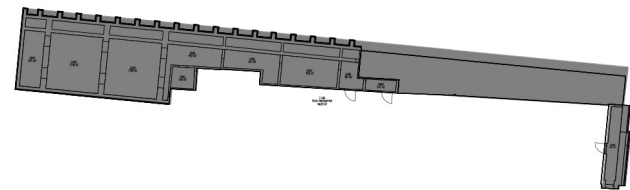


Kelder

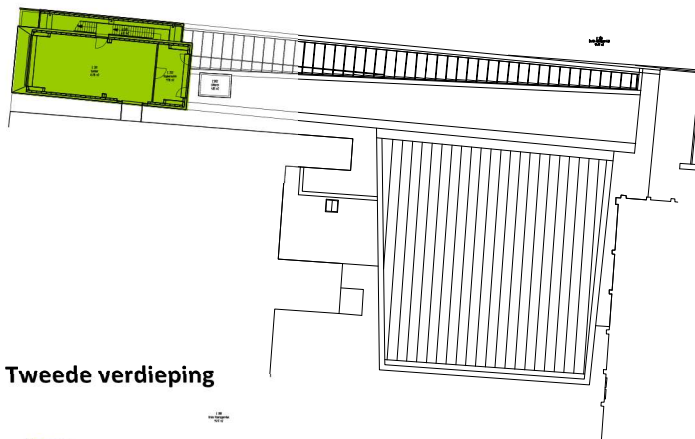


Tweede verdieping

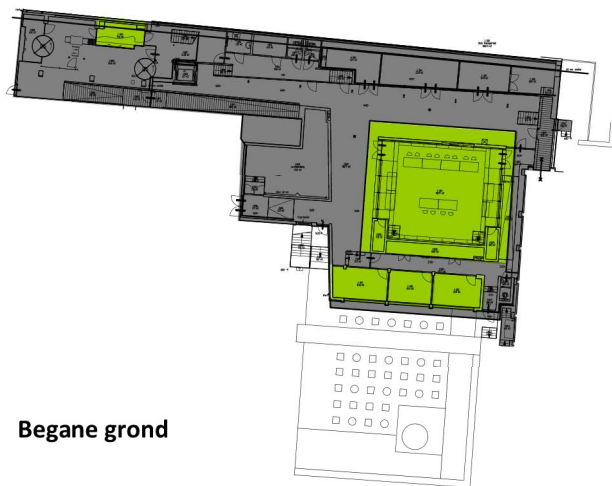

Begane grond

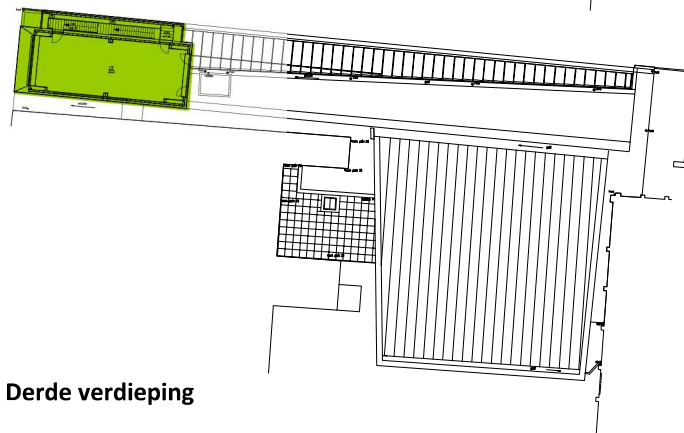



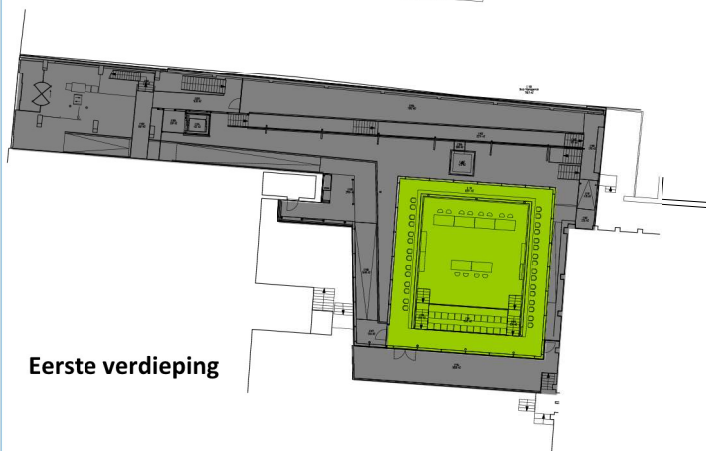


Derde verdieping



Eerste verdieping

Bevindingen samengevat per bouwlaag

Renvooi

-  Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM
-  Voldoet na organisatorische maatregelen
-  Voldoet na technische maatregelen
-  Geen gebruik mogelijk
-  Geen verblijfsruimte / geen gegevens


E002

project  
onderdeel  
opdrachtgever  
projectnummer


**Onderzoek aerosolen**  
Bouwdeel E  
Tweede Kamer  
Tweede Kamer der Staten Generaal  
010005\_002

datum 11 september 2020  
wijziging  
schaal nvt  
formaat A3  
tek. CvE  
pl. BvdV




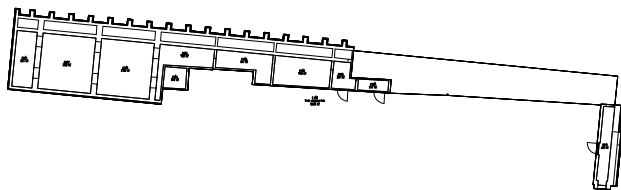


Kelder

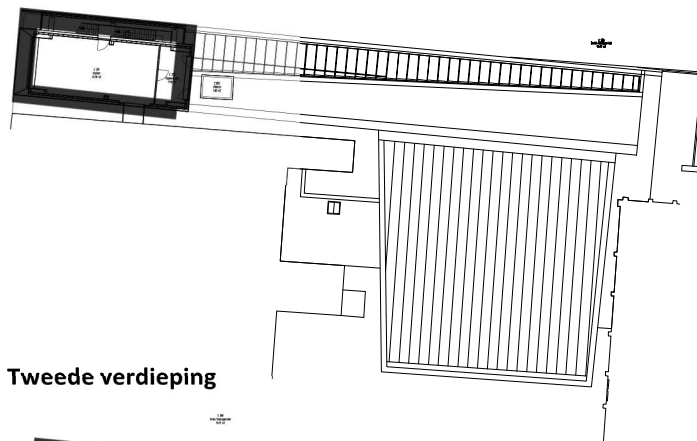


Tweede verdieping

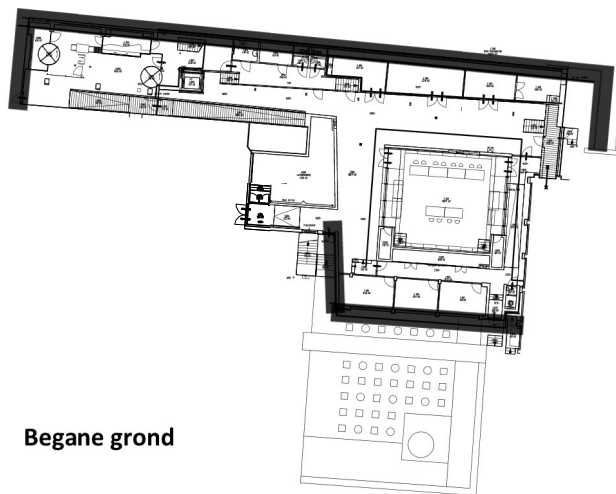

Begane grond

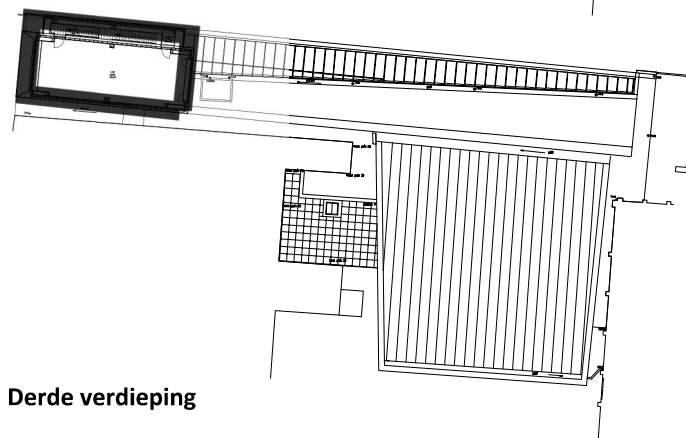

Derde verdieping

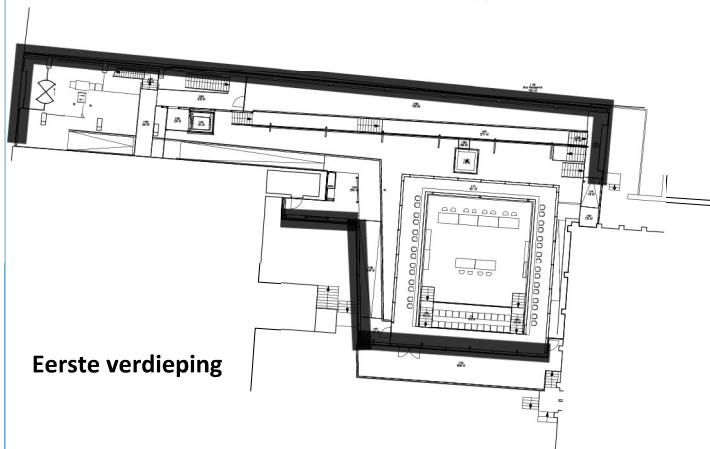




Eerste verdieping

### Typering gevels

De verblijfsruimten zijn vrijwel allemaal voorzien van te openen geveldelen. Op de 3e verdieping zijn deze vanwege veiligheid geblokkeerd.

### Renvooi

-  Te openen geveldelen
-  Bepert te openen geveldelen
-  Niet te openen geveldelen


### E003

project  
onderdeel  
opdrachtgever  
projectnummer


**Onderzoek aerosolen**  
Bouwdeel E  
Tweede Kamer  
Tweede Kamer der Staten Generaal  
010005\_002

datum 11 september 2020  
wijziging  
schaal nvt  
formaat A3  
tek. C/E  
pl. BvdV




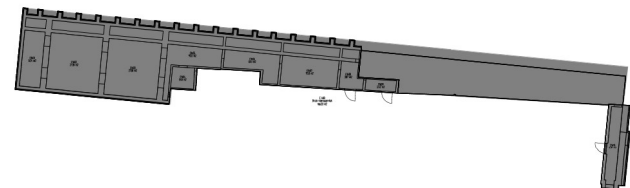


Kelder

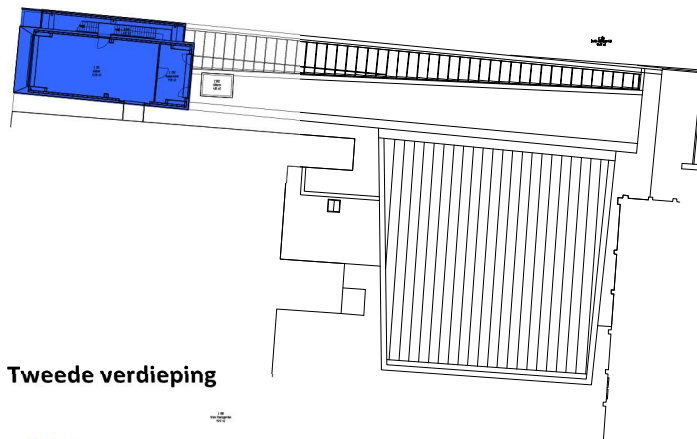


Tweede verdieping

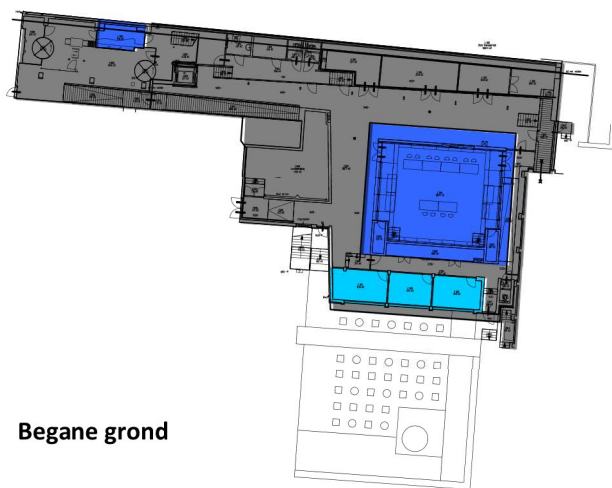

Begane grond

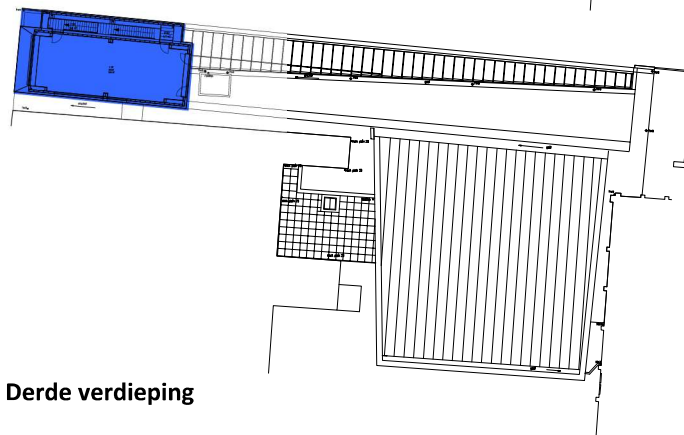

Derde verdieping

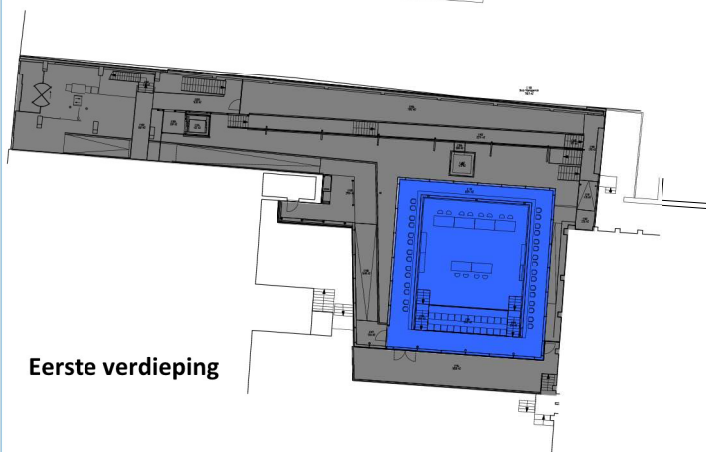

Eerste verdieping

### Classificatie mechanische ventilatie installatie

Alle verblijfsruimten zijn voorzien van mechanische ventilatie met voldoende capaciteit voor regulier gebruik.

Maatregelen:

-

### Renvooi

-  Voldoet aan klasse A gezonde kantoren
-  Voldoet aan richtlijnen RVB
-  Voldoet aan BB\* 2012 nieuwbouw
-  Voldoet aan BB\* 2012 bestaande bouw
-  Voldoet niet aan BB\* 2012 best. bouw
-  Geen verblijfsruimte / geen gegevens

\* Bouw Besluit

### E004

project  
onderdeel  
opdrachtgever  
projectnummer


### Onderzoek aerosolen

Bouwdeel E  
Tweede Kamer


Tweede Kamer der Staten Generaal  
010005\_002

datum 11 september 2020  
wijziging  
schaal nvt  
formaat A3  
tek. C/E  
pl. BvdV




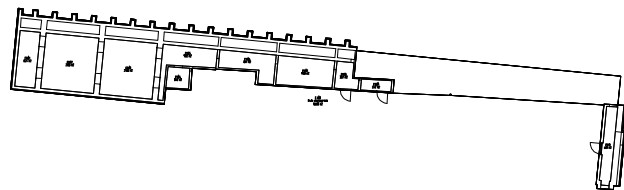


Kelder

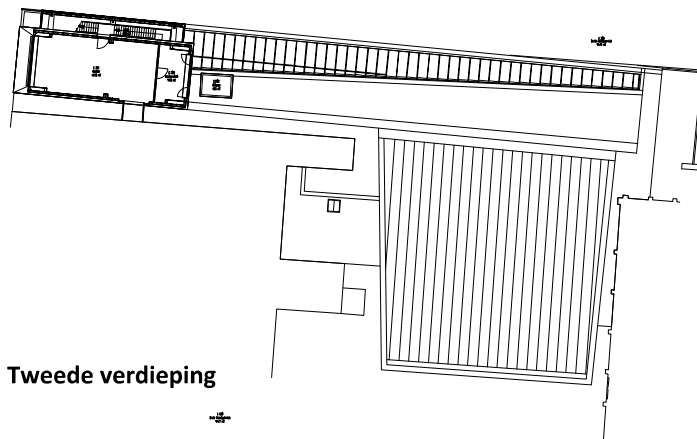


Tweede verdieping

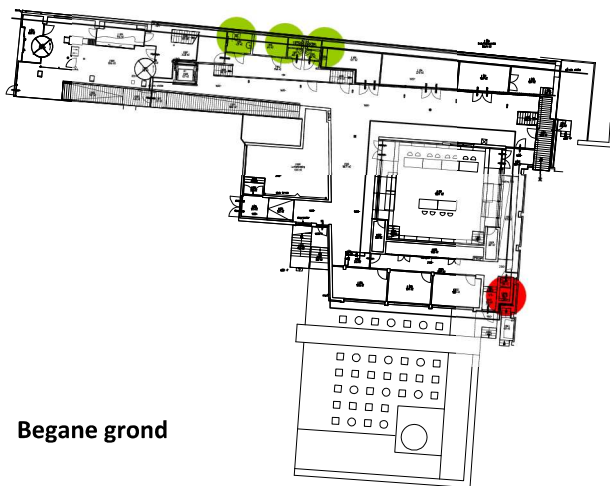

Begane grond

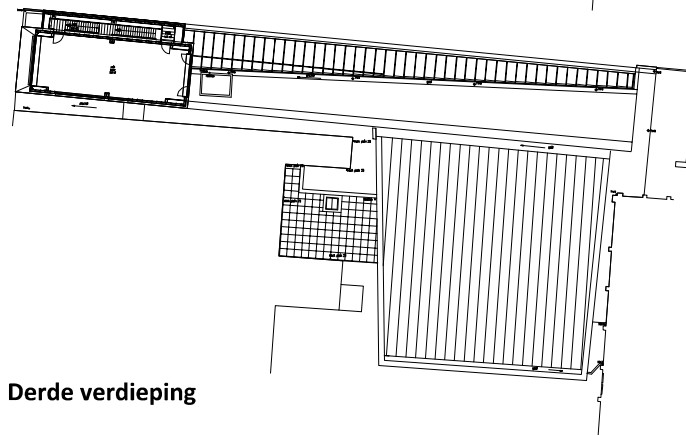

Derde verdieping

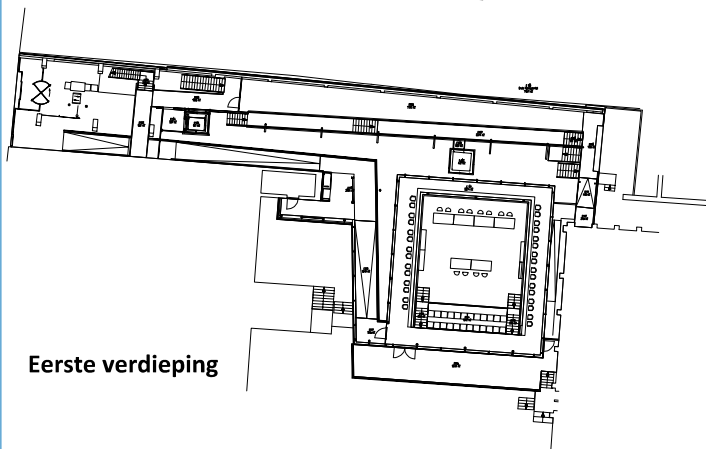

Eerste verdieping

### Classificatie toilet ventilatie

De toiletventilatie is op één ruimte na in orde.

Maatregelen:

- TV-01 Afsluiten toiletruimte of toiletgroep
- TV-02 Aanpassen ventilatie-installatie

### Renvooi

- Voldoet aan richtlijnen RVB
- Voldoet aan bouwbesluit
- Voldoet niet aan bouwbesluit
- Geen gegevens

### E005

project  
onderdeel  
opdrachtgever  
projectnummer


### Onderzoek aerosolen

Bouwdeel E  
Tweede Kamer


Tweede Kamer der Staten Generaal  
010005\_002

datum 11 september 2020  
wijziging  
schaal formaat nvt A3  
tek. CVE  
pl. BvdV




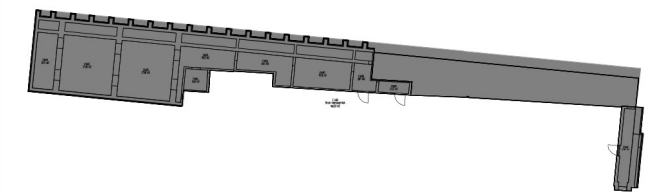


Kelder

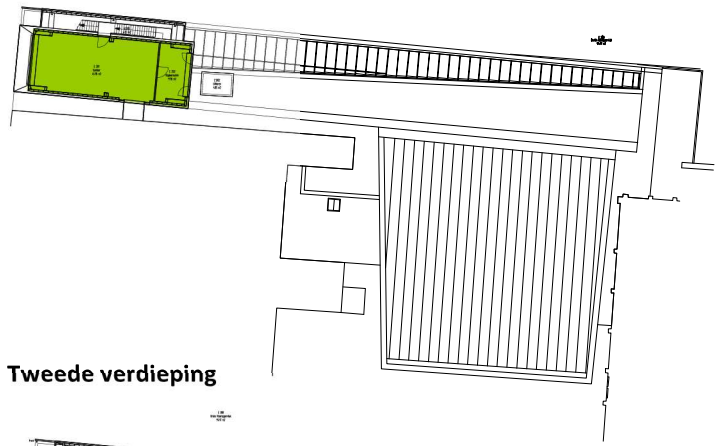


Tweede verdieping

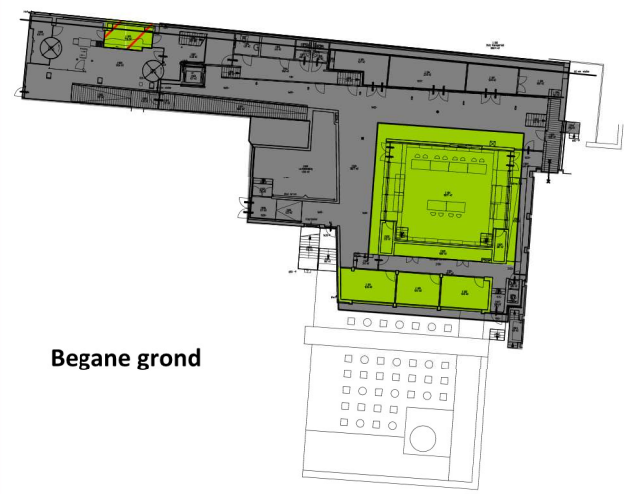

Begane grond

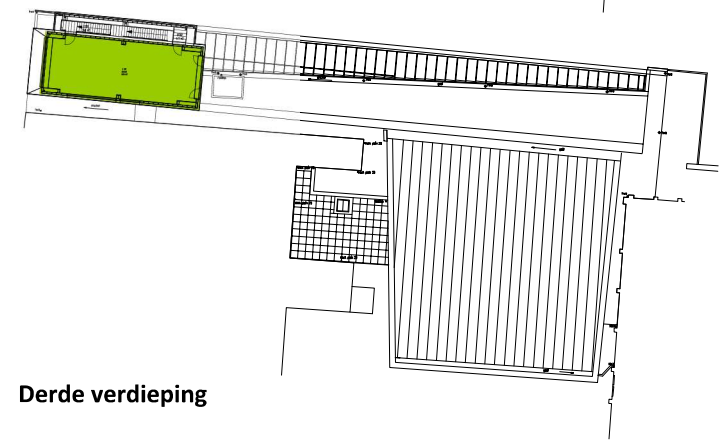

Derde verdieping

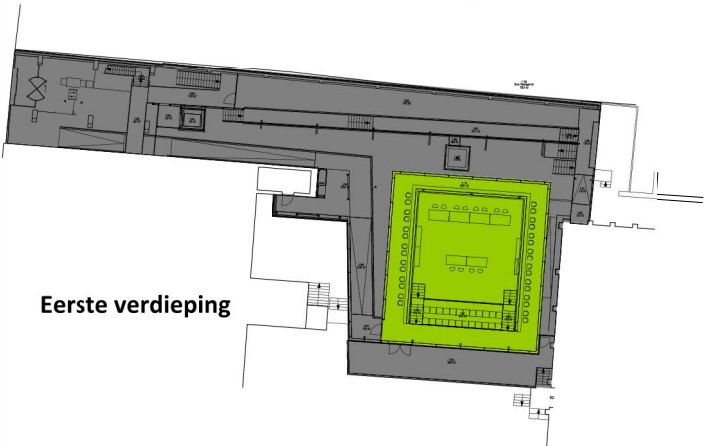

Eerste verdieping

**Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie**

De verblijfsruimten zijn voorzien van mechanische ventilatie. Klimatisering vindt plaats door luchtbehandeling en plafond-/wandroosters.

Maatregelen:  
-

**Renvooi**

- Geen beperkingen voor regulier gebruik
- Aandacht o.b.v. Covid maatregelen
- Beperkingen o.b.v. Covid maatregelen
- Geen gegevens / geen verblijfsruimte

**E006**

project  
onderdeel  
opdrachtgever  
projectnummer

**Onderzoek aerosolen**  
Bouwdeel E  
Tweede Kamer  
Tweede Kamer der Staten Generaal  
010005\_002

datum 11 september 2020  
wijziging  
schaal nvt  
formaat A3  
tek. CVÉ  
pl. BvdV

