

## Beleidsregels gehandicapten parkeerplaats algemeen

### Inleiding

Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen (AGPP's) worden gerealiseerd bij voorzieningen en openbare instellingen waar regelmatig gehandicapte personen komen. De landelijke richtlijn van het kennisplatform CROW is dat op 50 'gewone' parkeerplaatsen één AGPP beschikbaar moet zijn.

### Artikel 1. Begripsbepalingen

In de beleidsregels wordt verstaan onder:


- a) Gehandicaptenparkeerplaats: een parkeerplaats, aangeduid met het bord E6 van bijlage 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).
- b) College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer.

### Artikel 2. Plaatsing AGPP bij nieuwe voorzieningen en instellingen

1. Bij nieuw te bouwen voorzieningen en instellingen wordt rekening gehouden met het aanleggen van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen conform de richtlijnen van het CROW.
2. Het uitgangspunt hierbij is dat instellingen / voorzieningen waar een gehandicapte uit medische noodzaak naar toe moet gaan, over tenminste één algemene gehandicaptenparkeerplaats in de nabijheid van de ingang beschikt.
3. Als een instelling om meerdere algemene AGPP's verzoekt, dan dient daarvoor een onderbouwing te worden gegeven.

### Artikel 3. Plaatsing AGPP bij bestaande voorzieningen en instellingen

1. Bestaande instellingen die niet over een algemene gehandicaptenparkeerplaats beschikken kunnen deze aanvragen bij de gemeente.
2. De richtlijn hierbij is dat er in het centrum van de kern Landsmeer (zie afbeelding 1) op 50 'gewone' parkeerplaatsen één AGPP beschikbaar moet zijn.
3. Als een instelling / voorziening om meerdere algemene AGPP's verzoekt, dan dient daarvoor een onderbouwing te worden gegeven.

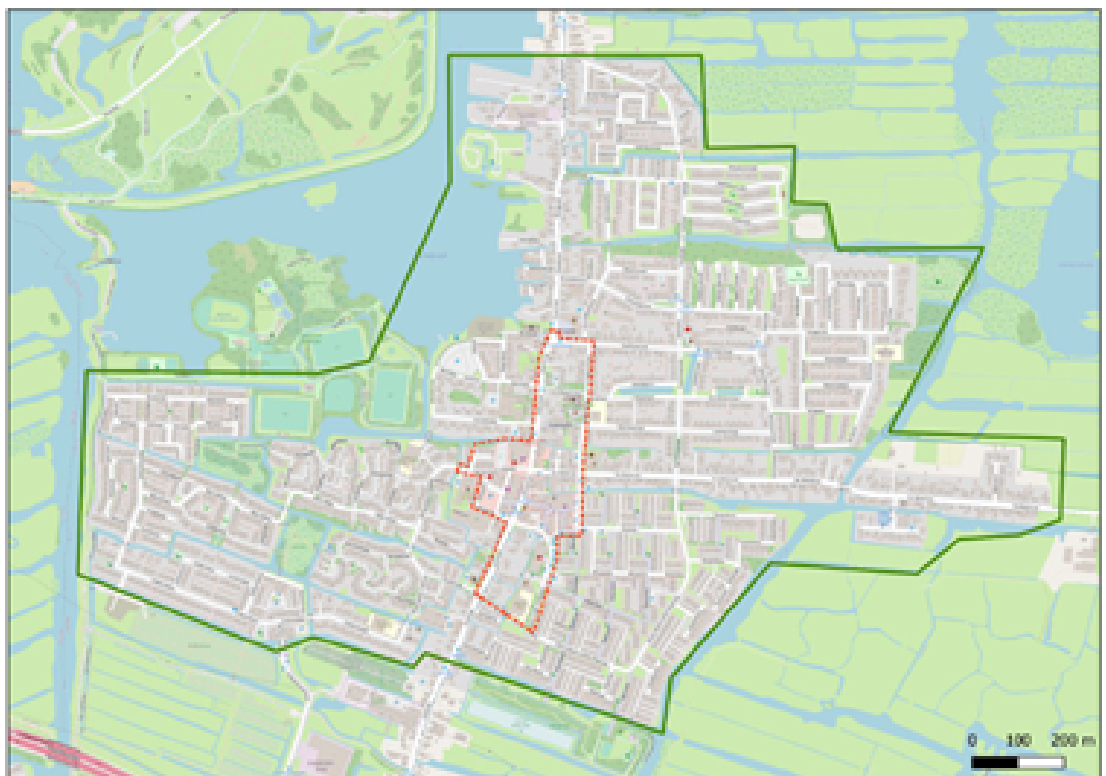

Afbeelding 1: Centrum kern Landsmeer = rood omcirkeld

#### **Artikel 4. Locatievoorwaarden**

1. Een gemene gehandicaptenparkeerplaatsen dient op maximaal 100 meter loopafstand tot de ingang van de bestemmingen te liggen.
2. De parkeerplaats moet eenvoudig bereikbaar zijn. Dit betekent ook dat wanneer een parkeerplaats bezet is een andere parkeerplaats eenvoudig te bereiken is.
3. De parkeerplaats moet vindbaar en bij langs logische aanrijroutes liggen.

#### **Artikel 5. Verwijderen van een AGPP**

1. Een algemene gehandicaptenparkeerplaats kan worden opgeheven als de openbare voorziening waarvoor deze is ingesteld ophoudt te bestaan.
2. Een algemene gehandicaptenparkeerplaats kan worden ook opgeheven als uit parkeertellingen blijkt dat de parkeerplaats nauwelijks wordt gebruikt. Daarvoor is het vereist om op 3 verschillende dagen (werkdag, vrijdag, zaterdag) het gebruik elk uur van de dag te monitoren. Is de parkeerplaats slechts enkele momenten bezet, dan kan deze worden opgeheven.
3. Onder slechts enkele momenten bezet wordt verstaan maximaal drie verschillende voertuigen per dag die ieder één moment zijn waargenomen of maximaal één voertuig per dag dat meerdere momenten is waargenomen.

#### **Artikel 6. Bijzondere omstandigheden**

In specifieke, bijzondere of onvoorziene omstandigheden kan het college besluiten van deze beleidsregels af te wijken.

#### **Artikel 7. Citeertitel**

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als 'Beleidsregels algemene gehandicapten parkeerplaats gemeente Landsmeer'.

#### **Artikel 8. Inwerkingtreding**

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie.