

## Onttrekkingsverbod voor de daguren uit het oppervlaktewater Hoeksche Waard Noord-West

### HET DAGELIJKS BESTUUR VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA;

Overwegende dat:

- Het dagelijks bestuur op basis van de Waterschapsverordening Waterschap Hollandse Delta, zo nodig in afwijking van verleende watervergunningen of geldende peilbesluiten, de bevoegdheid heeft om een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewaterlichamen af te kondigen in geval van waterschaarste;
- Voor de peilvakken in bemalingsgebied De Eendragt per datum 27-10-2015 het Peilbesluit De Eendragt is vastgesteld met de peilen zoals opgenomen in de tabel bij dit besluit;
- Voor de peilvakken in bemalingsgebied De Bosschen per datum 06-12-2017 het Peilbesluit De Bosschen is vastgesteld met de peilen zoals opgenomen in de tabel bij dit besluit;
- Voor de peilvakken in bemalingsgebied Oud Heinenoord per datum 01-01-2005 het Peilbesluit Oud-Heinenoord is vastgesteld met de peilen zoals opgenomen in de tabel bij dit besluit; Er sinds het vroege voorjaar van 2026 weinig neerslag is gevallen waardoor er sprake is van extreme droogte;
- Door de zeer lage rivierafvoeren de verziltingsdruk van de Noordzee toeneemt op de Oude Maas en het Spui;
- De verwachting is dat de rivierafvoer zeer laag blijft, of zelfs nog iets zal dalen, en dat het droge weerpatroon zal blijven houden;
- Een wijziging in windrichting en/of springtij de zoutindringing zal doen toenemen; Er sprake is van een kwetsbare balans in het hoofdwatersysteem, waarbij afhankelijk van enige wijziging in windrichting en getij sprake kan zijn van een sterkere zoutindringing en hierdoor inlaatvensters voor zoet water ongunstiger zullen uitvallen;
- Er momenteel gestuurd wordt op een chloridegrenswaarde voor inlaten van 250mg Cl/l, die bij kwantitatieve noodzaak wordt verhoogd naar 600mg Cl/l;
- Dat zelfs bij een verhoogde grenswaarde al bij een kleine wijziging in windrichting of getij waarschijnlijk alsnog onvoldoende inlaatdebiet kan worden gerealiseerd om de waterstand in de genoemde peilvakken op peil te houden;
- Uitzakking tot onder de ondergrens van de beheermarge daarmee op termijn niet is uitgesloten, maar voorspellingen van met name windrichting slechts relatief kort van tevoren betrouwbaar beschikbaar zijn;
- Door het instellen van een onttrekkingsverbod tijdens daguren zoveel mogelijk wordt voorkomen dat het waterpeil in het gebied zakt door verdamping tijdens beregening, maar met het toestaan van 's nachts beregenen de agrarische functie nog zo goed als mogelijk wordt gefaciliteerd;

Gehoord:

- het ambtelijk advies van de interne regiegroep droogte van 13 en 17 augustus 2026.

Gelet op:

- Artikel 2.1 en 19.0 Omgevingswet;
- artikel 84 Waterschapswet;
- artikel 1.15 en 1.16 Waterschapsverordening
- artikel 2.33, 2.34, 2.35, 2.37 en 2.38 Waterschapsverordening
- artikel 5.11 Mandaatregister 2026

### BESLUIT:

- Het instellen van een onttrekkingsverbod voor het tussen 07:00 en 21:00 onttrekken van oppervlaktewater uit de vigerende peilgebieden:
  - o H02.004, H02.013 en H02.020S;
  - o H03.001, H03.002, H03.003, H03.004, H03.005, H03.006, H03.009S, H03.010S, H03.011S, H03.012S, H03.013S, H03.014S, H03.015S, H03.016S, H03.017S, H03.018S, H03.019S, H03.020S, H03.021S, H03.022S, H03.023S, H03.024S, H03.025S, H03.029S, H03.030S en H03.031S;
  - o H10.002, H10.003, H10.004 en H10.005;

- zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende kaart;
- Dat dit onttrekkingsverbod ook geldt voor de in de genoemde peilvakken aanwezige peilafwijkingen;
- Dat dit onttrekkingsverbod een algeheel en voor een ieder verbindend onttrekkingsverbod behelst, waarop enkel de uitzondering geldt in geval van tijdelijke onttrekking als blusvoorziening;
- Het verbod te laten ingaan per 19 augustus 2026



*Ridderkerk, 17 augustus 2026*

*Dijkgraaf en heemraden,*

*Gemandateerd namens deze:*

*J. Nederlof  
Afdelingshoofd*

Kaarten behorende bij **Besluit Onttrekkingsverbod oppervlaktewater bemalingsgebied Noord-West**  
Het gebied waar het besluit geldt is met gekleurde vlakken weergegeven. Blauw voor de delen van bemalingsgebied De Eendragt (H02), geel voor De Bosschen (H03) en rood voor Oud Heinenoord (H03).

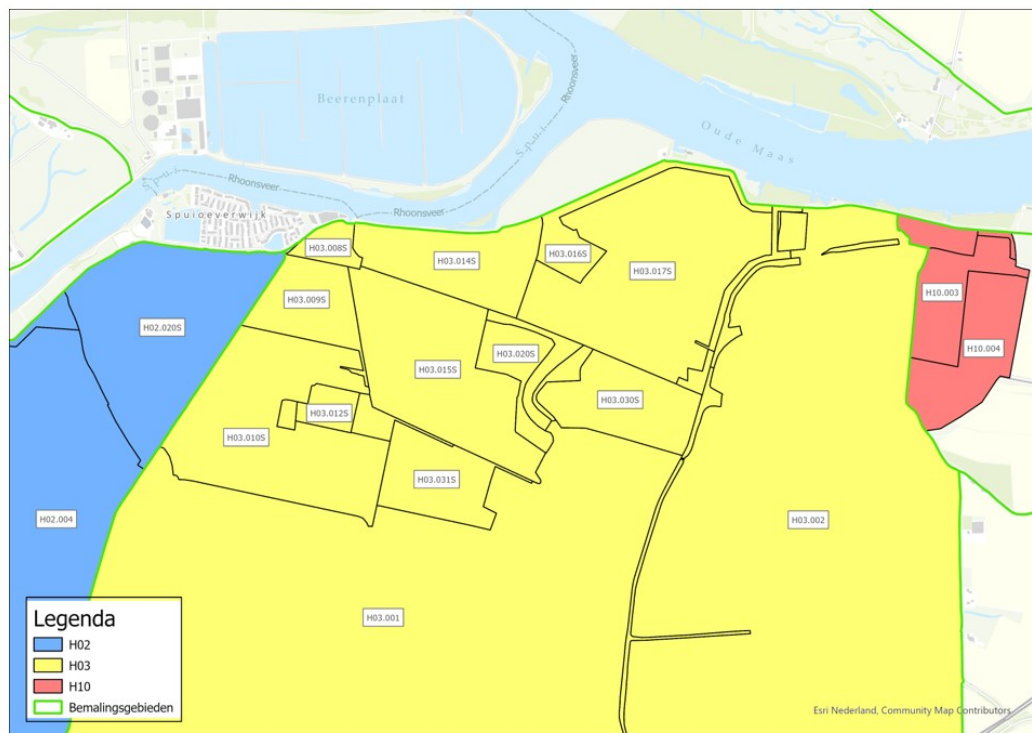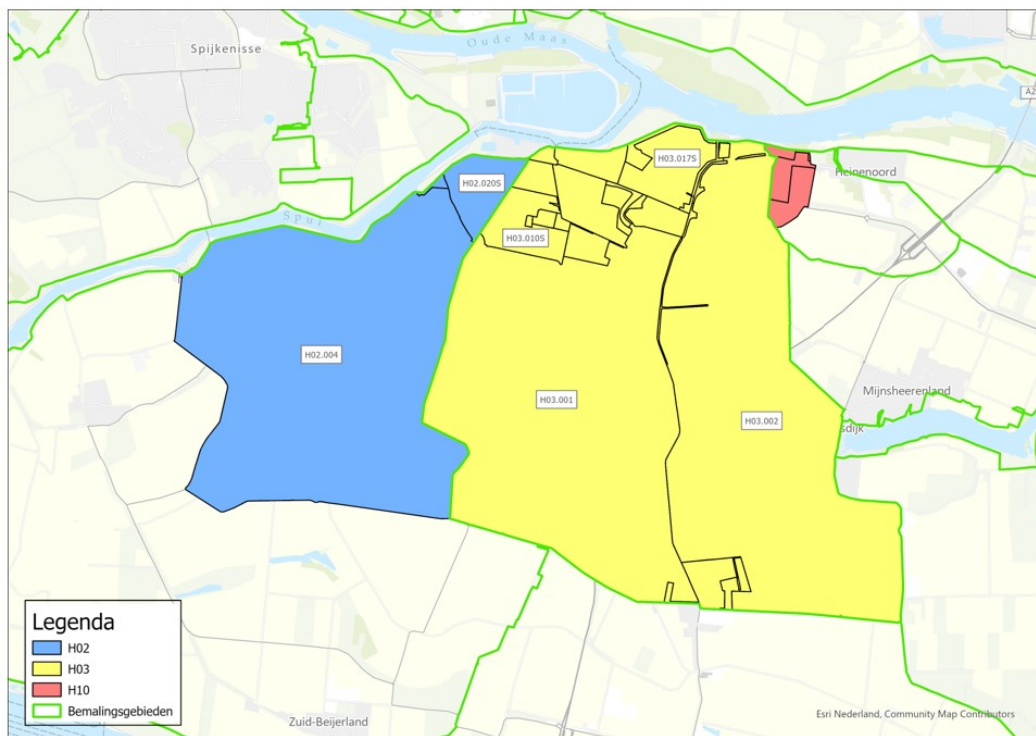

Tabel behorende bij **Besluit Onttrekkingsverbod oppervlakte- en grondwater bemalingsgebied Kilhaven**

| Peilvak | Rekenpeilen (zomer/winter) [mNAP] |       | Beheermarge (indien afwijkend) |
|---------|-----------------------------------|-------|--------------------------------|
| H02.004 | -1,35                             | -1,35 |                                |
| H02.013 | -1,20                             | -1,20 |                                |

|          |          |          |  |
|----------|----------|----------|--|
| H02.020S | -0,80    | -0,80    |  |
| H03.001  | -1,95    | -1,95    |  |
| H03.002  | -1,60    | -1,80    |  |
| H03.003  | -0,45    | -0,45    |  |
| H03.004  | -0,45    | -0,45    |  |
| H03.005  | -1,25    | -1,25    |  |
| H03.006  | -1,20    | -1,20    |  |
| H03.009S | -0,60    | -0,60    |  |
| H03.010S | -0,80    | -0,80    |  |
| H03.011S | -1,00    | -1,00    |  |
| H03.012S | -1,10    | -1,10    |  |
| H03.013S | -1,20    | -1,20    |  |
| H03.014S | -0,40    | -0,40    |  |
| H03.015S | onbekend | onbekend |  |
| H03.016S | -0,65    | -0,65    |  |
| H03.017S | -0,80    | -0,80    |  |
| H03.018S | -1,00    | -1,00    |  |
| H03.019S | -0,60    | -0,60    |  |
| H03.020S | -1,10    | -1,10    |  |
| H03.021S | -0,60    | -0,60    |  |
| H03.022S | -1,55    | -1,55    |  |
| H03.023S | -1,40    | -1,40    |  |
| H03.024S | -1,60    | -1,85    |  |
| H03.025S | -1,30    | -1,30    |  |
| H03.029S | -1,15    | -1,15    |  |
| H03.030S | -0,80    | -0,80    |  |
| H03.031S | -1,40    | -1,60    |  |
| H10.002  | -0,60    | -0,60    |  |
| H10.003  | -2,10    | -2,10    |  |
| H10.004  | -2,20    | -2,20    |  |
| H10.005  | -1,65    | -1,65    |  |