

Intrekken onttrekkingsverbod voor de daguren uit het oppervlaktewater Hoeksche Waard Noord-West

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA;

Overwegende dat:

- Het dagelijks bestuur op basis van de Waterschapsverordening Waterschap Hollandse Delta, zo nodig in afwijking van verleende watervergunningen of geldende peilbesluiten, de bevoegdheid heeft om een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewaterlichamen af te kondigen in geval van waterschaarste;
- Er sinds het vroege voorjaar van 2026 weinig neerslag is gevallen waardoor er sprake is van extreme droogte;
- 19 augustus 2026 een onttrekkingsverbod is ingesteld voor het tussen 07:00 en 21:00 onttrekken van oppervlaktewater uit de vigerende peilgebieden:
 - o H02.004, H02.013 en H02.020S;
 - o H03.001, H03.002, H03.003, H03.004, H03.005, H03.006, H03.009S, H03.010S, H03.011S, H03.012S, H03.013S, H03.014S, H03.015S, H03.016S, H03.017S, H03.018S, H03.019S, H03.020S, H03.021S, H03.022S, H03.023S, H03.024S, H03.025S, H03.029S, H03.030S en H03.031S;
 - o H10.002, H10.003, H10.004 en H10.005;
- Met dit onttrekkingsverbod is beoogd het waterverlies te sparen, zodat bij kleiner wordende inlaatvensters a.g.v. optrekkende verzilting in het hoofdwatersysteem de peilen nog voldoende gehandhaafd zouden kunnen worden;
- De gevallen neerslag en de weersverwachting met blijvend licht wisselvallig weer en beperkte verdamping ook leidt tot een kleinere waterbehoefte;
- Ook het vorderende groeiseizoen leidt tot een teruglopende waterbehoefte ten behoeve van be-
rekening;
- Nog wel sprake is van verlaagde rivierafvoer, met kans op verdere verzilting van het hoofdwatersysteem, maar desondanks ook met aankomend springtij geen verzilting wordt verwacht zodanig dat inlaatvensters te klein worden om in de waterbehoefte en peilhandhaving te voorzien;
- Een eventueel optredend verziltingsevent daarmee naar verwachting geen significant nadelige gevolgen heeft voor de waterhuishouding in het gebied;

Gehoord:

- het ambtelijk advies van de interne regiegroep droogte van 24 augustus 2026.

Gelet op:

- Artikel 2.1 en 19.0 Omgevingswet;
- artikel 84 Waterschapswet;
- artikel 1.15 en 1.16 Waterschapsverordening
- artikel 2.33, 2.34, 2.35, 2.37 en 2.38 Waterschapsverordening
- artikel 5.11 Mandaatregister 2026

BESLUIT:

- Het ingesteld onttrekkingsverbod voor het tussen 07:00 en 21:00 onttrekken van oppervlaktewater uit ondergenoemde peilgebieden in te trekken, te weten:
 - o H02.004, H02.013 en H02.020S;
 - o H03.001, H03.002, H03.003, H03.004, H03.005, H03.006, H03.009S, H03.010S, H03.011S, H03.012S, H03.013S, H03.014S, H03.015S, H03.016S, H03.017S, H03.018S, H03.019S, H03.020S, H03.021S, H03.022S, H03.023S, H03.024S, H03.025S, H03.029S, H03.030S en H03.031S;
 - o H10.002, H10.003, H10.004 en H10.005;
 - o zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende kaart;
- Het verbod te laten aflopen met ingang van 28 augustus 2026



Ridderkerk, 25 augustus 2026

Dijkgraaf en heemraden,

Gemandateerd namens deze:

*J. Nederlof
Afdelingshoofd*

Kaarten behorende bij Besluit **Ottrekkingsverbod oppervlaktewater bemalingsgebied Noord-West**
 Het gebied waar het besluit geldt is met gekleurde vlakken weergegeven. Blauw voor de delen van bemalingsgebied De Eendragt (H02), geel voor De Bosschen (H03) en rood voor Oud Heinenoord (H03).

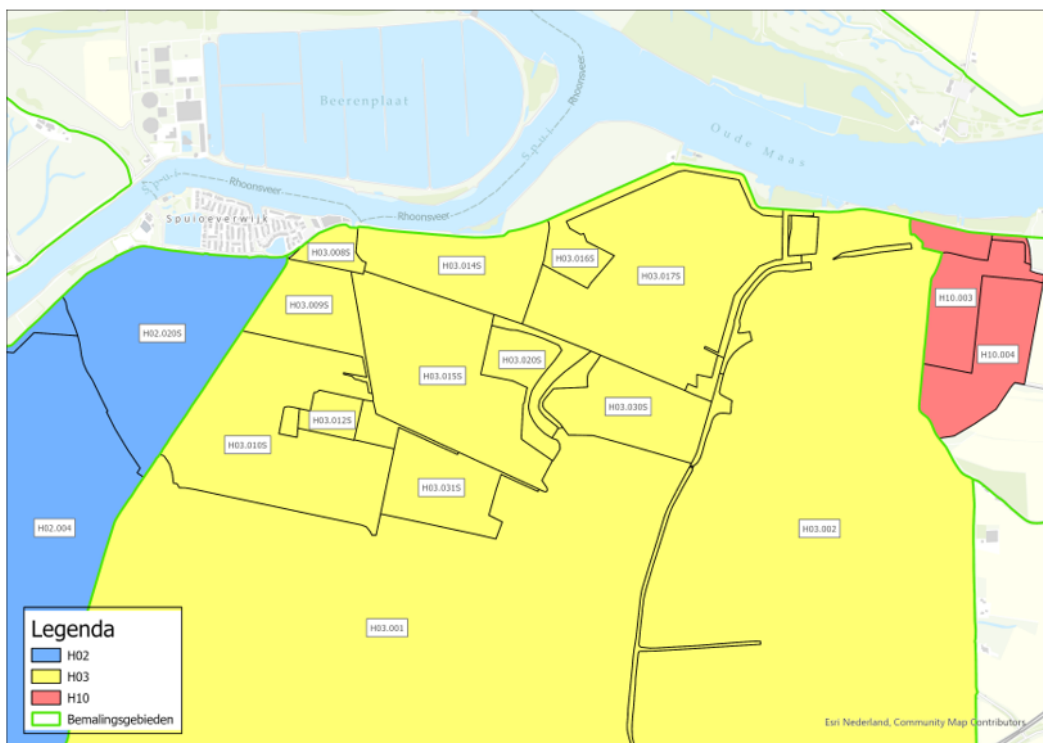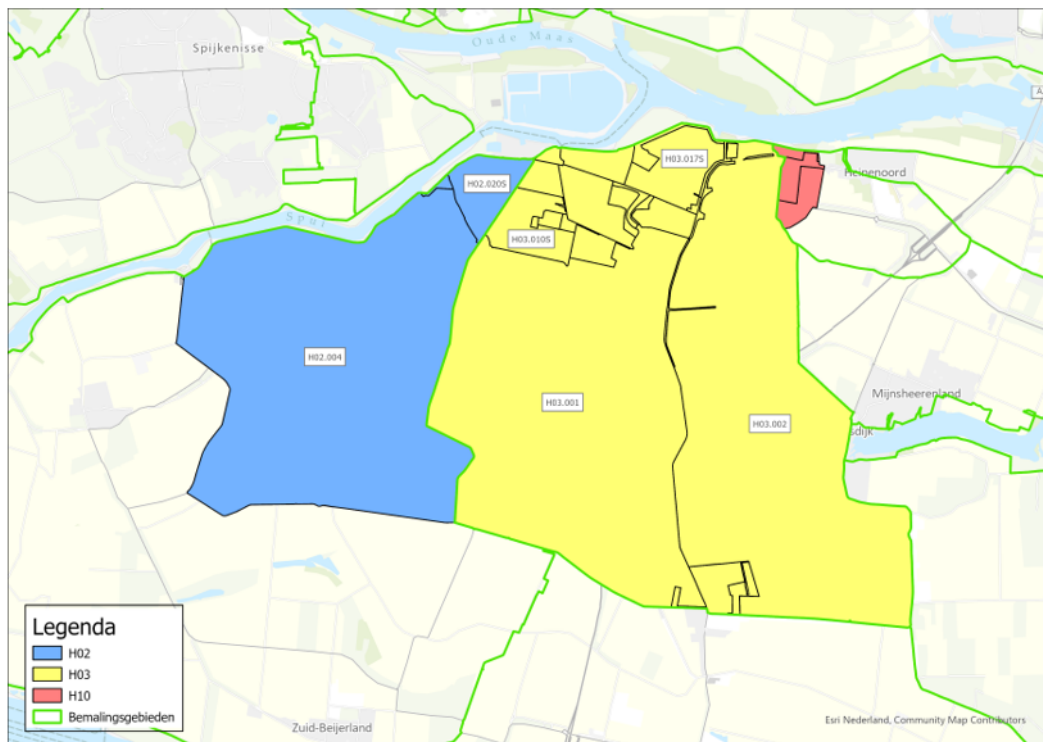

Tabel behorende bij **Besluit Ottrekkingsverbod oppervlakte- en grondwater bemalingsgebied Kilhaven**

Peilvak	Rekenpeilen (zomer/winter) [mNAP]		Beheermarge (indien afwijkend)
H02.004	-1,35	-1,35	
H02.013	-1,20	-1,20	

H02.020S	-0,80	-0,80	
H03.001	-1,95	-1,95	
H03.002	-1,60	-1,80	
H03.003	-0,45	-0,45	
H03.004	-0,45	-0,45	
H03.005	-1,25	-1,25	
H03.006	-1,20	-1,20	
H03.009S	-0,60	-0,60	
H03.010S	-0,80	-0,80	
H03.011S	-1,00	-1,00	
H03.012S	-1,10	-1,10	
H03.013S	-1,20	-1,20	
H03.014S	-0,40	-0,40	
H03.015S	onbekend	onbekend	
H03.016S	-0,65	-0,65	
H03.017S	-0,80	-0,80	
H03.018S	-1,00	-1,00	
H03.019S	-0,60	-0,60	
H03.020S	-1,10	-1,10	
H03.021S	-0,60	-0,60	
H03.022S	-1,55	-1,55	
H03.023S	-1,40	-1,40	
H03.024S	-1,60	-1,85	
H03.025S	-1,30	-1,30	
H03.029S	-1,15	-1,15	
H03.030S	-0,80	-0,80	
H03.031S	-1,40	-1,60	
H10.002	-0,60	-0,60	
H10.003	-2,10	-2,10	
H10.004	-2,20	-2,20	
H10.005	-1,65	-1,65	